

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет», г. Донецк, ДНР

[1].

[2].

[3].




( ) VSI - VS3.


3,0 (3,3) , 660 1140 .  
. 2

( . 2 )

( . 2 ).

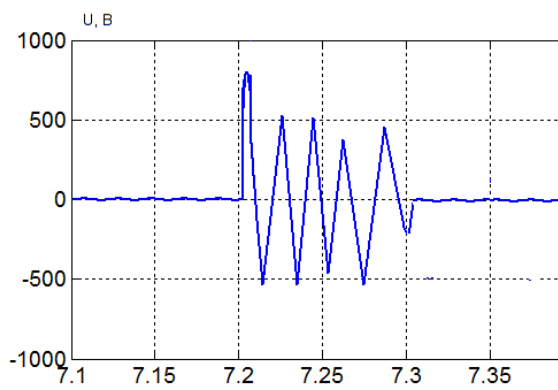

a)

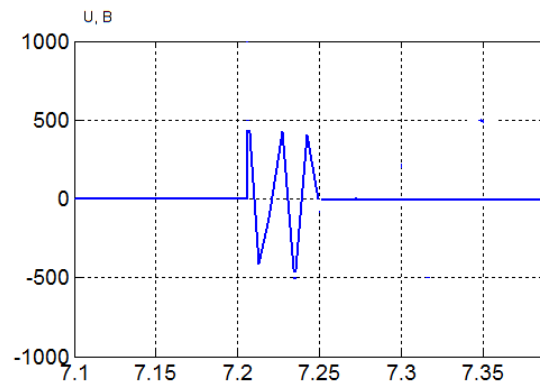

б)

Рисунок 2 – Диаграмма динамического перенапряжения в контактных группах автоматического выключателя при отключении трехфазного к.з.: а) без устройства автоматического токоограничения; б) при наличии токоограничивающего устройства

( )

1. , . . /

. - 2- , . - : , 1985. - 88 .

2. , . . / . . ,

. - : , 2012. - 125 .

3. . . /

. . . // .

. . . VII -

. 24-25 2017 . - : , 2017. - . 170 - 172.